



35

19 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

12 Off nl ungsschrift  
10 DE 195 20 745 A 1

51 Int. Cl. 6:  
**G 05 B 15/00**  
G 05 B 23/00  
H 02 J 13/00  
G 08 F 19/00  
// H02B 15/00

21 Aktenzeichen: 195 20 745.9  
22 Anmeldetag: 7. 6. 95  
43 Offenlegungstag: 12. 12. 98

DE 195 20 745 A 1

71 Anmelder:  
Siemens AG, 80333 München, DE

72 Erfinder:  
Walz, Horst, Dipl.-Inform., 75334 Straubenhardt, DE;  
Fritz, Peter, Dipl.-Inform., 76185 Karlsruhe, DE;  
Glaser, Martin, Dipl.-Ing., 76698 Ubstadt-Weiher, DE


56 Entgegenhaltungen:  
EP 08 04 091 A2  
WO 95 30 937  
net 40, 1986, H. 9, S. 338-342;  
Ch-Z.: Europhysics Conference on Control Systems  
for Experimental Physics, Proceedings  
(CERN 90-08) Villars sur Ollon, Switzerland, 28.  
Sept.- 2. Oct. 1987, S. 15-20, Published: CERN,  
Geneva, Switzerland;  
Elektronik 7/31, 31.3.1989, S. 52-58;  
Elektronik 25/1994, S. 58-64;

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Infrastruktur für ein System von verteilten Objektmanager-Komponenten

57 Bei der Überwachung einer Kraftwerksanlage sind eine Vielzahl von Überwachungseinrichtungen mit Datenverarbeitungskomponenten vorgesehen, wobei die Datenverarbeitungskomponenten gemäß der der jeweiligen Komponente zugeteilten technischen Aufgabe an verschiedenen Stellen im Kraftwerk und entkoppelt voneinander installiert sind. Die sichere und eindeutige Adressierung der in einem solchen verteilten System vorhandenen Objekte wird bisher dadurch gelöst, daß eine übergeordnete Instanz ein Adreßregister führt.

Zur Verbesserung eines solchen verteilten Systems ist erfindungsgemäß eine Infrastruktur (2) vorgesehen, bei der die Kommunikation in dem verteilten System (18) in einer Weise erfolgt, daß jedes Objekt ein internes Kennzeichen und einen Ausprägungstyp umfaßt, anhand deren der Objektmanager (20 bis 30) ermittelbar ist, der dieses Objekt verwaltet. Auf diese Weise ist ein übergeordnetes Adreßregister nicht mehr erforderlich, denn die Objektmanager greifen die ihnen zugeordneten Daten selbsttätig auf. Die Erfindung ist prinzipiell bei allen Einrichtungen zur Steuerung und Überwachung komplexer technischer Anlagen eins tzbär. Sie ist insbes ndere für das Leitsystem v n Kraftwerksanlagen vorgesehen.

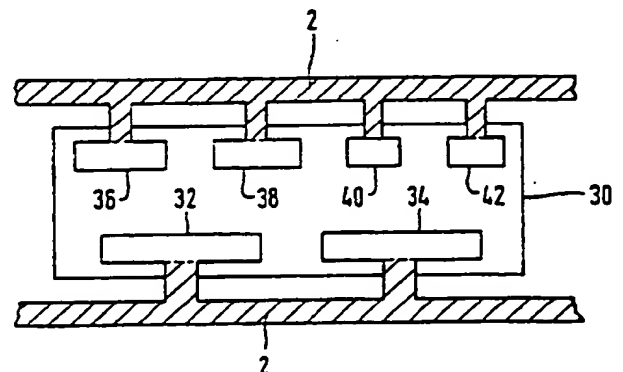

DE 195 20 745 A 1

## Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Infrastruktur für ein System von verteilten Objektmanager-Komponenten, insbesondere für ein Leitsystem einer Kraftwerksanlage, mit einer Anzahl von rechnergestützten Objektmanager-Komponenten.

In einer Kraftwerksanlage sollen Überwachungseinrichtungen die aktuellen Betriebszustände der Anlage erkennbar machen und Abweichungen von einem Sollzustand melden. Dazu ist eine umfangreiche Meßwert- erfassung der Betriebszustände aller Anlagenteile, eine umfangreiche und der Komplexität der Anlage gerecht- werdende Meßwertbewertung und eine unter hoher In- formationsverdichtung visualisiert aufbereitete Status- anzeige für die Betriebszustände der Anlagenteile erfor- derlich.

Diese vorstehend genannten Aufgaben soll ein Leit- system erfüllen. Bedingt durch die hohe Komplexität solcher technischen Anlagen muß ein solches Leitsy- stem einfach und geradlinig strukturiert sein. Dies be- deutet zum einen, daß Anlagenteile mittels des Leitsy- stems überwachbar und einstellbar sind und zum ande- ren, daß neue und/oder überarbeitete und geänderte Kontroll-, Einstell- und/oder Auswerteoptionen in ein- facher Weise in das bestehende Leitsystem und seine Architektur integrierbar sind.

In der deutschen Patentanmeldung P 44 16 547.1 ist ein Leitsystem, insbesondere ein rechnergestütztes Leit- system, vorgeschlagen, bei dem eine hohe Konfigurier- barkeit einer die Meßwerte be- und auswertenden Ebe- ne innerhalb des Leitsystems gegeben ist. Dies wird im einzelnen dadurch erreicht, daß die Leitebene modular aufgebaut ist und mehrere Funktionsbausteine umfaßt, die entsprechend ihrer jeweiligen Funktion Eingangs- werte verarbeiten und unter Berücksichtigung einer Anzahl von zu lösenden technischen Anwendungen un- tereinander verknüpfbar sind. Aufgrund dieses modula- ren Aufbaus der Leitebene und ihrer Systeme sind eine nahezu beliebige Strukturierbarkeit und graphische Konfigurierbarkeit des Leitsystems in dieser Ebene ge- geben. Es können jederzeit Funktionsbausteine modifi- ziert, ergänzt, weggenommen oder neu verknüpft wer- den, um eine zu lösende technische Anwendung, wie z. B. die Prozeßführung bestimmter Anlagenteile, die Prozeßinformation, die Kenngrößenberechnung oder die Bilanzierung, durchführen zu können. Die dabei ver- arbeiteten Eingangswerte können die unmittelbar von der Automatisierungsebene erhaltenen Meßwerte, be- reits mit einer Zugehörigkeitsfunktion bewertete Meß- werte, Zwischenresultate anderer Funktionsbausteine und über die Betriebsführungsebene vorgebbare pro- jektierbare Parameter sein.

Bei einem solchen meist rechnergestützten Leitsy- stem ist es wünschenswert, wenn die Leitebene und die mit der Leitebene verbundenen Ebenen innerhalb einer gemeinsamen Systemumgebung, einer sogenannten In- frastruktur, geführt sind. Hierzu ist es bekannt, ein Be- triebssystem, vorzugsweise ein handelsübliches Be- triebssystem, wie z. B. UNIX oder OS 2, zu verwenden, das die Betriebsführungsebene, die Leitebene und die Automatisierungsebene sowie einen Datentransfer zwis- chen diesen Ebenen unterhält. Bei solchen Betriebssy- stemen ist es darüber hinaus wünschenswert, wenn die freie Verknüpfbarkeit der in der Leitebene angeordne- ten Funktionsbausteine unterstützt wird, und wenn eine weitgehende Unabhängigkeit des Leitsystems von der Innovationsgeschwindigkeit der Rechner-Hardware er-

reicht wird.

Derzeit handelsübliche Betriebssysteme, wie z. B. UNIX oder OS 2, sind jedoch überfordert, wenn es im Rahmen einer Infrastruktur für ein System von verteil- ten Objektmanager-Komponenten darum geht, bei- spielsweise ein aus einer Anzahl von rechnergestützten Objektmanager-Komponenten bestehendes verteiltes System hochzufahren. Eine nicht zufriedenstellende derzeitige Lösung sieht hierzu einen übergeordneten Rechner vor, der zu Beginn des Anlaufs die Informatio- nen über die gesamte Konfiguration aller existierenden Objektmanager-Komponenten kennt. Bedingt durch die Komplexität einer Kraftwerksanlage kommt es zu Störungen, wenn beispielsweise der übergeordnete Rechner gestört ist, oder wenn die Datenverbindungen zu diesem übergeordneten Rechner gestört sind, oder wenn sich an der Gesamtkonfiguration noch kurzfristig vor dem Anlaufen etwas geändert hat und diese Ände- rungen noch nicht zu Beginn des Anlaufs berücksichtigt worden sind.

Bedingt durch das hohe Datenaufkommen muß in ei- nem solchen System weiterhin die Adressierung der Da- ten, auch Objekte genannt, in besonders betriebssiche- rer Weise erfolgen. So ist es auch bisher üblich jedem Objekt eine eindeutige physikalische Adresse zuzuord- nen, an die dieses Objekt gesendet oder von der dieses Objekt versendet wird. Dies macht das Vorhandensein einer jederzeit aktuellen Adreßliste erforderlich. Insbe- sondere bei Umstrukturierungen, neuer Projektierung oder ähnlichen Aktionen, die die Adressierung von Ob- jekten möglicherweise weitreichend betreffen, ist das Führen einer solchen Adreßliste sehr aufwendig und mit Fehlerquellen behaftet.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Infrastruktur für ein System von verteilten Objektma- nager-Komponenten anzugeben, die die vorstehend ge- nannte Adressierung von Objekten in einfacher und be- triebssicherer Weise gewährleistet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß eine Infrastruktur für ein System von verteilten Objektmanager-Komponenten mit einer Anzahl von rechnergestützten Objektmanager-Komponenten, die jeweils mindestens einen Objektmanager ausführen, vorgesehen ist, bei der die Kommunikation in einer Weise erfolgt, daß jedes Objekt ein internes Kennzei- chen und einen Ausprägungstyp umfaßt, anhand deren der Objektmanager ermittelbar ist, der dieses Objekt verwaltet.

Hierbei wird unter einer Objektmanager-Komponente beispielsweise eine Workstation, ein Personal-Com- puter, ein Automatisierungssystem, wie z. B. die Sie- mens Simatic S5 und S7, oder eine vergleichbare rech- nergestützte Einrichtung verstanden. Unter einem Ob- jektmanager werden insbesondere bei einer Kraft- werksanlage die folgenden Komponenten verstanden. Es sind dies das Man-Machine-Interface, das Archiv, die Protokolliste, die Verarbeitungseinrichtung für die Bau- steintechnik, eine Datenbank für Beschreibungs-, Sym- ptom- und Diagnosetexte und ein sogenannter AS-Re- präsentant der das Automatisierungssystem, also die Schnittstelle zwischen Kraftwerksprozeß und Daten- verarbeitung stützt.

Unter Objekten werden Daten jeglicher Art, wie z. B. binäre Signale, hexadezimale Signale, wie z. B. Real- Werte, Integer-Werte, Boolean-Werte oder String-Ket- ten, verstanden. Mit dem Ausprägungstyp eines Objek- tes ist beispielsweise zunächst gemeint, ob dieses Objekt der verfahrenstechnischen Welt, der leittechnischen

Welt oder der anlagentechnischen Welt zuzuordnen ist. Weiter beinhaltet der Ausprägungstyp eine Klassifizierung des Objektes nach seiner Aufgabenumgebung. Beispielsweise kann ein Objekt Alarm- oder Toleranzmeldungen, Hardware-Gerätefehlern, Busfehlern oder Funktionsfehlern zugeordnet sein. Das interne Kennzeichen ist nicht gleichbedeutend mit dem Begriff "Adresse", weil das interne Kennzeichen keinerlei Ortsinformation über die Lage des Objektes besitzt.

Auf diese Weise ist es möglich das Problem der Adressierung von Objekten von einer zentralen Adreßdatei weg auf die einzelnen Objektmanager zu verlagern. Die Serverschnittstellen der Objektmanager "hören" in die Infrastruktur hinein und greifen die für sie bestimmten Daten, die sie anhand des internen Kennzeichens und des Ausprägungstyps erkennen, heraus und bearbeiten diese. Damit sind die Objektmanager für die Adressierung der ihnen zugeteilten Objekte selbst verantwortlich, was sich insbesondere auf die Projektierung und Umstrukturierung vorteilhaft auswirkt.

In besonders vorteilhafter Weise ist die Infrastruktur dahingehend ausgestaltet, daß eine von einem Server gesteuerte diskontinuierliche Kommunikation vorgesehen ist. Alternativ dazu kann eine von einem Client gesteuerte kontinuierliche Kommunikation vorgesehen sein.

Aufgrund der vorstehend genannten Eigenschaften eines Objekts bezüglich des internen Kennzeichens und des Ausprägungstyps kann die Adressierung von Objekten assoziativ erfolgen, d. h. es können ganze Objektklassen oder Gruppen anhand ihrer Eigenschaften ausgewählt und beispielsweise bevorzugt bei der Datenverarbeitung behandelt werden.

Für die Erledigung von Kommunikationsaufträgen kann die Infrastruktur in besonders zweckmäßiger Weise dahingehend ausgestaltet sein, daß bei vorliegendem Kommunikationsauftrag eines Klienten alle daran beteiligten Server zur Datenausgabe aufgefordert sind. Vorzugsweise kann hierbei eine Synchronisationsaufforderung an alle beteiligten Server ergehen. Für die Entlastung des Bussystems, über welches der Transfer von Objekten abgewickelt wird, ist es dann besonders vorteilhaft, daß die Meldung des Vollzugs der Synchronisation an den Client erst dann ergeht, wenn die Bereitschaft zur Datenausgabe aller verfügbaren Server vorliegt.

Weiter wird das Kommunikationsaufkommen bedeutend verringert, wenn eine Wiederanmeldung eines noch anstehenden Auftrages bei einem wiederverfügbar gewordenen Server vorgesehen ist. Es bedarf also hier keiner zusätzlichen Aufforderung durch den Client an einen solchen Server. Die Infrastruktur speichert einen solchen noch anstehenden Auftrag zwischen und meldet diesen selbstständig wieder an.

Das Kommunikationsaufkommen wird ferner dadurch in zweckmäßiger Weise begrenzt, daß ein Kommunikationsauftrag bezüglich seiner Parameterversorgung überprüfbar ist und der Auftrag bei fehlerhafter Parameterversorgung unter Angabe eines Fehlercodes ablehnbar ist. Auf diese Weise werden Server, die gelegentlich versuchen einen fehlerhaften Kommunikationsauftrag zu erledigen, überhaupt nicht blockiert, da ein solcher Auftrag erst gar nicht an den Server ergeht.

Das Kommunikationsaufkommen wird weiterhin besonders transparent, wenn die Infrastruktur in einer Weise ausgestaltet ist, daß das dynamische Verhalten der Erledigung eines Kommunikationsauftrages nachvollziehbar und verifizierbar ist. Dies wirkt sich zudem

vorteilhaft auf die Sicherheit des Datentransfers aus.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand einer Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Infrastruktur für ein verteiltes System von Objektmanager-Komponenten;

Fig. 2 in schematischer Darstellung einen in die Infrastruktur eingebetteten Objektmanager;

Fig. 3 in schematischer Darstellung den Überwachungsmechanismus der gemäß Fig. 1 dargestellten Infrastruktur;

Fig. 4 in schematischer Darstellung den Überwachungsmechanismus gemäß Fig. 3 bei dem Ausfall einer Objektmanager-Komponente; und

Fig. 5 in schematischer Darstellung den Überwachungsmechanismus in der Infrastruktur gemäß den Fig. 3 und 4 in zwei Überwachungsebenen.

In den Fig. 1 bis 5 haben gleiche Teile die gleichen Bezugszeichen.

In der in Fig. 1 gezeigten schematischen Darstellung erkennt man die Infrastruktur 2 für ein verteiltes System 18 von Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 als schraffiert unterlegte Fläche. Das System 18 ist als Leitsystem für eine Kraftwerksanlage vorgesehen. Die Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 können Datenverarbeitungsanlagen beliebiger Art, wie z. B. Großrechner, Workstations, Personal-Computer und Host-Rechner jeglicher Art, sein. Auf den einzelnen Objektmanager-Komponenten 4 bis 16, von denen die Komponenten 10a und 10b sowie 12a und 12b redundant ausgeführt sind, werden Objektmanager ausgeführt.

Unter Objekten werden Daten jeglicher Art, wie z. B. binäre Signale, hexadezimale Signale, wie z. B. Real-Werte, Integer-Werte, Boolean-Werte oder String-Ketten, verstanden. Objektmanager sind also solche hardwaremäßig oder auch softwaremäßig realisierte Einheiten, die Objekte beliebiger Art verwalten. Objektmanager sind beispielsweise das Man-Machine-Interface (MMI) 20, das Archiv 22 zur Aufzeichnung der Geschichte des Kraftwerks (redundant ausgeführt als 22a und 22b), der Protokollverwalter 24 (ebenfalls redundant ausgeführt als 24a und 24b), der Verwalter 26 für die Datenverarbeitung der in Bausteintechnik vorgesehenen und hier nicht weiter dargestellten Leitebene, die Datenbank 28 für Beschreibungsdaten und der Repräsentant 30 des Automatisierungssystems. Wie beispielsweise anhand des Repräsentanten 30 des Automatisierungssystems gezeigt, kann ein Objektmanager auch auf mehreren Objektmanager-Komponenten, hier die Komponenten 4 bis 8 und 16, gleichzeitig ausgeführt werden.

Beim Anlauf des Systems 18 werden von einer dezentral angeordneten Initialisierungsdatei 32 die Anlaufdaten in die Infrastruktur 2 eingegeben. Jeder der Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 hat einen Teil seiner zur Verfügung stehenden Rechenleistung reserviert, um die Infrastruktur 2 in hardwaremäßig verschalteter Form oder auch in softwaremäßig installierter Form zu betreiben. Die Anlaufdaten der Initialisierungsdatei 32 enthalten einen dezentralen Algorithmus, nach dem in einer ersten Phase des Anlaufs die Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 untereinander Kontakt aufnehmen und der Infrastruktur 2 und damit allen an der Infrastruktur 2 beteiligten Komponenten 4 bis 16 ihre lokal installierten Objektmanager 20 bis 30 bekannt. Nach dieser Kontaktaufnahme sind auf jeder Objektmanager-Komponente 4 bis 16 alle anlaufenden Objektmanager-Komponenten und alle dort existierenden Ob-

jektmanager bekannt.

In einer zweiten Phase werden mittels der Infrastruktur 2 auf den Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 die lokal installierten Objektmanager 20 bis 30 gestartet. Die Infrastruktur 2 wartet ferner darauf, daß die Objektmanager 20 bis 30 ihre Verfügbarkeit als Server bekannt geben, und aktualisiert — auch wenn der Überwachungsmechanismus einen Abbruch eines Objektmanagers erkannt hat — den neuen Zustand zusammen mit einer detaillierten Adressinformation auf allen Objektmanager-Komponenten 4 bis 16. In einer dritten Phase werden die Objektmanager 20 und 26 auf den redundant vorliegenden Objektmanager-Komponenten 10a, 10b bzw. 12a, 12b gestartet. Dabei datet sich der jeweils führende Redundanzpartner am allen Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 gemeinsamen Anlaufprozeß auf und der oder die nicht führenden Objektmanagerdaten sich beim jeweils führenden Objektmanager auf.

Die Infrastruktur 2 unterstützt auch eine weitere Anlaufsituation, bei der sich eine abgebrochene Objektmanager-Komponente, beispielsweise die Komponente 6, in ein etabliertes Teilsystem, bestehend aus den Komponenten 4, 8 bis 16, wieder eingliedert. Die sich eingliedernde Objektmanager-Komponente 6 stellt sich zunächst bei einer schon im Teilsystem etablierten Objektmanager-Komponente, beispielsweise der Komponente 8, vor, indem die Objektmanager-Komponente 6 ihre lokal installierten Objektmanager, hier der Repräsentant 30 des Automatisierungssystems, mitteilt. Die lokale Infrastruktur der Objektmanager-Komponente 8, dargestellt durch die schraffierte Fläche innerhalb des Symbols für die Objektmanager-Komponente 8, macht die sich eingliedernde Objektmanager-Komponente 6 im etablierten Teilsystem bekannt. Die sich eingliedernde Objektmanager-Komponente 6 erhält von der Komponente 8, bei der sie sich vorgestellt hat, die Informationen über die Zustände und Adressen der Objektmanager-Komponente 4, 8 bis 16 des etablierten Teilsystems und der darauf installierten Objektmanager. Auf diese Weise wird die Objektmanager-Komponente 6 in das etablierte Teilsystem eingegliedert ohne daß eine übergeordnete Instanz, beispielsweise ein Leitreechner, vorgesehen ist, der die Konfiguration, Zustände und Adressen der übrigen Objektmanager-Komponenten kennt. Diese Informationen sind vielmehr auf jeder Objektmanager-Komponente 4 bis 16 im lokalen Teil der Infrastruktur 2 enthalten, so daß auch jede Änderung des Status einer Objektmanager-Komponente oder eines Objektmanagers allen Objektmanager-Komponenten unmittelbar zugänglich ist. Dies wirkt sich besonders vorteilhaft auf die Serverfunktionen der Objektmanager und auf die Kenntnis deren Verfügbarkeit im gesamten System 18 aus. In beiden Anlaufsituationen startet die Infrastruktur 2 die lokal installierten Objektmanager, in dem sie deren Initialisierungsprozesse erzeugt. Objektmanager, die dem System 18 keine Serverleistung zur Verfügung stellen, sind mit diesem Schritt sofort verfügbar.

Der Abbruch eines Objektmanagers 20 bis 30 während des Anlaufs wirkt sich abhängig vom Vorhandensein einer Redundanz auf den Zustand der entsprechenden Objektmanager-Komponente 4 bis 16 aus: Bei vorhandener Redundanz werden die schon aktiven Objektmanager beendet und die Objektmanager-Komponente wird als "abgebrochen" für alle übrigen Objektmanager-Komponenten zugänglich markiert. Ohne vorhandene Redundanz wird der Anlauf der Objektmanager-Komponente fortgesetzt. Nur der vom Abbruch betroffene

Objektmanager wird als "abgebrochen" markiert.

In Fig. 2 ist in schematischer Darstellung gezeigt, in welcher Weise ein Objektmanager, hier beispielsweise der Objektmanager 30, aufgebaut und in die Infrastruktur 2 eingebunden ist. Im vorliegenden Fall weist der Objektmanager 30 zwei Client-Schnittstellen 32, 34, einen Init-Server 36, einen Server-Hauptteil 38, einen Server-Übertragungsteil 40 und einen Server 42 für Projektierungsdienste auf.

Über die Client-Schnittstellen 32, 34, die auch als Schnittstelle Client-Infrastruktur 2 bezeichnet werden kann, werden Aufträge über die Infrastruktur 2 an Server ausgegeben, und es können Antworten vom Server über die Infrastruktur 2 in der Schnittstelle empfangen werden. Hierbei kann die Schnittstelle als Mehrfachwartestelle ausgeführt sein, so daß es möglich ist, auf die Ergebnisse verschiedener Aufträge unabhängig voneinander warten zu können, was sich besonders vorteilhaft auf die Synchronisation von Datenaustauschvorgängen auswirkt.

Der Init-Server 36 wird beim Anlauf des Objektmanagers 30 aufgerufen. Dieser Init-Server 36 startet und überwacht alle weiteren Prozesse, die auf dem Objektmanager 30 ausgeführt werden. Der Init-Server 36 teilt allen übrigen Prozessen darüber hinaus wichtige Konfigurations- und Adressinformationen mit. Falls der Objektmanager 30 beendet werden soll, wird dies dem Init-Server 36 von der Infrastruktur 2 über ein entsprechendes Signal, beispielsweise ein UNIX-Signal, mitgeteilt. Das Beenden des Objektmanagers 30 wird der Infrastruktur 2 durch das Beenden des Init-Servers 36 mitgeteilt.

Der Server-Hauptteil 38 stellt dem Server für alle "Nutzfunktionen" des Objektmanagers 30 dar. Im Server-Hauptteil 38 ruft das Hauptprogramm nach der eigenen Initialisierung durch den Init-Server 36 eine Überwachungsfunktion auf.

Diese Überwachungsfunktion wartet über die gesamte Lebensdauer des Server-Hauptteils 38 auf Client-Aufträge und ruft entsprechend dieser Aufträge Server-Funktionen auf, d. h. der Server-Hauptteil 38 wartet in einer Wartestelle in der Infrastruktur 2 auf entsprechende Client-Aufträge. Diese Funktion ist daher eine Art vorgeschobener Horchposten aus dem Objektmanager 30 heraus in die Infrastruktur 2. Erst wenn der Server-Hauptteil 38 beendet wird, verläßt diese Funktion die Infrastruktur 2 und kehrt in das Hauptprogramm zurück.

Der Server-Übertragungsteil 40 stellt einen in den Prozeß des Objektmanagers 30 eingebundenen Funktionssatz dar, über den Server antworten (z. B. für kontinuierliche Aufträge) abgegeben werden. Der Server-Übertragungsteil 40 überträgt, falls sich ein Client über den Server-Hauptteil 38 angemeldet hat, die gewünschten Ereignisse oder sonstige Ereignisse von kontinuierlichen Aufträgen.

Der Server 42 für Projektierungsdienste wartet nach seiner Aktivierung auf Projektierungsaufträge und legt die Projektierungsinformation in eine Objektmanager spezifische Datenbasis ab oder gibt sie an die innerhalb des Objektmanagers 30 betroffenen Prozesse weiter.

Die Infrastruktur 2 überwacht und steuert die gesamte Kommunikation in einer Weise, daß jedes Objekt ein internes Kennzeichen und einen Ausprägungstyp umfaßt, anhand deren der Objektmanager, beispielsweise Objektmanager 30, ermittelbar ist, der dieses Objekt verwaltet. Hierbei wird unter einem Objekt jede Information verstanden, die in einer Datenverarbeitungsan-

lage zur Kommunikation von Prozessen ausgetauscht oder übertragen wird. Mit dem Ausprägungstyp eines Objektes ist beispielsweise zunächst gemeint, ob dieses Objekt der verfahrenstechnischen Welt, der leittechnischen Welt oder der anlagentechnischen Welt zuzuordnen ist. Weiter beinhaltet der Ausprägungstyp eine Klassifizierung des Objekts nach seiner Aufgabenumgebung, beispielsweise kann ein Objekt Alarm- oder Toleranzmeldungen, Hardware-Gerätefehlern, Busfehlern oder Funktionsfehlern zugeordnet sein. Das interne Kennzeichen ist nicht gleichbedeutend mit dem Begriff "Adresse", weil das interne Kennzeichen keinerlei Ortsinformation über die Lage des Objektes besitzt. Darüber hinaus kann dem internen Kennzeichen nicht eindeutig eine Adresse zugeordnet werden, denn verschiedene Daten eines Objekts können von verschiedenen Objektmanagern 20 bis 30 verwaltet werden, die unter Umständen auf verschiedenen Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 angesiedelt sind. Auf diese Weise ist mit besonders vorteilhafter Wirkung eine Adressierung von Objekten anhand ihrer Eigenschaften, d. h. eine assoziative Adressierung, möglich. Hierdurch vereinfacht sich die Projektierung, weil ganze Objekt-Klassen ausgewählt werden können, ohne daß deren Lage im einzelnen einem Objektmanager oder einer Objektmanager-Komponente bekannt sein müssen. So kann beispielsweise von dem Objektmanager 4, dem Man-Machine-Interface, das Kommando abgesetzt werden "Suche Leittechnikfehler". Auf diese Weise sind in dem gesamten System 18 nur solche Objekte angesprochen, die gemäß ihres internen Kennzeichens und des Ausprägungstyps in die Signalklasse "Leittechnikfehler" hineinfallen.

Die Kommunikation im System 18 kann zum einen eine von einem Server-gesteuerte diskontinuierliche Kommunikation und zum anderen eine von einem Client-gesteuerte, kontinuierliche Kommunikation sein. Bei der Server-gesteuerten Kommunikation muß der Client den Umfang der Ergebnisse nicht kennen. Teilergebnisse können übertragen werden, wenn sie anfallen. Durch die Client-gesteuerte Kommunikation wird das gesamte Kommunikationsaufkommen im System 18 verringert, weil keine Auftragswiederholungen notwendig sind. Die Infrastruktur 2 ist hierbei derart konzipiert, daß bei dem Vorliegen eines Kommunikationsauftrages eines Klienten alle an diesem Auftrag beteiligten Server unmittelbar und nur einmalig zur Datenausgabe aufgefordert sind. Gleichzeitig kann mit einer solchen Aufforderung eine Synchronisationsaufforderung an alle beteiligten Server ergehen. Weiter kann in besonders zweckmäßiger Weise die Meldung des Vollzugs der Synchronisation an den Client erst dann ergehen, wenn die Bereitschaft zur Datenausgabe aller verfügbaren Server vorliegt, so daß auch hier das Kommunikationsaufkommen besonders gering ist, weil keine Nachfragen des Clients nach bestimmten Ergebnissen an einzelne Server ergehen.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Infrastruktur 2 sieht es vor, daß eine Wiederanmeldung eines noch anstehenden Auftrages eines Klienten bei einem wiederverfügbaren gewordenen Server vorgesehen ist. Die Infrastruktur 2 stellt also Ressourcen bereit, die alle im System 18 eingegangenen Aufträge erfaßt und speichert, falls ein Server zur Auftragserledigung nicht verfügbar ist. Da die Infrastruktur gleichzeitig jede Zustandsänderung eines Servers bezüglich seiner Verfügbarkeit erfaßt, wird eine Auftragserledigung unmittelbar nach Wiederverfügbarkeit eines Servers "ange-

mahnt".

Die Infrastruktur 2 ist weiter in der Lage einen Kommunikationsauftrag bezüglich der Parameterversorgung zu prüfen und den Auftrag bei fehlerhafter Parameterversorgung unter Angabe eines Fehlercodes abzulehnen. Auf diese Weise können beispielsweise Fehler vermieden werden, wenn bei der Suche nach einem Leittechnikfehler in der verfahrenstechnischen oder anlagentechnischen Welt gesucht wird. Ein solcher Fehler ist nur in der leittechnischen Welt zu finden, d. h. also bei den Datenquellen und Senken, die vom Ausprägungstyp her mit der Fehlerklasse übereinstimmen.

Hierbei kann das dynamische Verhalten der Erledigung eines Kommunikationsauftrages nachvollziehbar und verifizierbar sein. Eine solche Funktion kann beispielsweise über den Protokollverwalter 24 an die dem Man-Machine-Interface zugeordneten Drucker ausgegeben werden. Dies ist in der Projektierungsphase besonders bedeutsam, wenn man nachvollziehen will, welche Daten woher geladen wurden, und in welcher Weise daraus Ergebnisse berechnet wurden, und wohin die Ergebnisse gesendet wurden.

In Fig. 3 ist der Überwachungsmechanismus der Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 in dem System 18 dargestellt. Der Mechanismus wird anhand der Objektmanager-Komponenten 4 bis 8 erläutert. Die Objektmanager-Komponente 6 arbeitet bei der Überwachung als Client für die Objektmanager-Komponente 8 und als Server für die Objektmanager-Komponente 4. Die Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 sind zur Überwachung ihres Zustandes in einem logischen Ring angeordnet, so daß keine übergeordnete Überwachungskomponente erforderlich ist. Die Überwachung erfolgt nach dem Client-Server Prinzip. Die als Client arbeitende Objektmanager-Komponente 6 sendet in definierten Zeitabständen ein Signal (Objekt) an die entsprechend als Server ausgebildete Objektmanager-Komponente 8. Diese Komponente 8 sendet daraufhin ein "Lebenszeichen" an die Komponente 6. In gleicher Weise erhält die Komponente 6 von der Komponente 4 in definierten Zeitabständen eine Aufforderung, ein "Lebenszeichen" zu senden. Zur Serversuche läuft auf allen Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 der gleiche Algorithmus ab, beispielsweise können die Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 ihren Überwacher und den zu Überwachten anhand der alphabetischen Reihenfolge ihrer Benennung ermitteln.

In Fig. 4 ist eine gegenüber Fig. 3 geringfügig modifizierte Konfiguration des Systems 18 dargestellt. Hier sind die Objektmanager-Komponenten 6 und 10a ausgefallen. Der Server der ausgefallenen Objektmanager-Komponente 6 kennt die Konfiguration dieser Komponente und teilt über die Infrastruktur 2 den verbleibenden Objektmanager-Komponenten alle mit der Objektmanager-Komponente ausgefallenen Objektmanager mit. Dies ist im vorliegenden Fall der auf der Objektmanager-Komponente 6 durchgeführte Objektmanager 30. Gemäß der vorgegebenen Algorithmus hat die Objektmanager-Komponente 4 nun nicht die Objektmanager-Komponente 6 als Server, sondern die Objektmanager-Komponente 8, so daß die im verbleibenden System aktiven Objektmanager-Komponenten 4, 8 bis 16 wieder einen logischen Überwachungsring bilden. Will sich die Objektmanager-Komponente 6 wieder in das System eingliedern, meldet sie sich bei der Objektmanager-Komponente 8 an, gibt ihre lokal installierten Objektmanager, hier der Objektmanager 30, bekannt und erfährt von der Objektmanager-Komponente 8 die

Konfiguration und Zustände aller übrigen Objektmanager-Komponenten. Dies ist durch die gestrichelten Pfeile 44 symbolisiert.

Ein weiterer Spezialfall ist für die Objektmanager-Komponenten 10a und 10b dargestellt. Diese Komponente ist redundant ausgeführt. Im gezeigten Fall ist die Komponente 10a ausgefallen. Der Server dieser Komponente 10a kennt die Konfiguration dieser Komponente und die auf dieser Komponente lokal installierten Objektmanager, hier das Man-Machine-Interface 20, und teilt den übrigen Objektmanager-Komponenten, die mit der Objektmanager-Komponente ausgefallenen Objektmanager mit. Hierbei ist es die Infrastruktur 2, die ein für alle Objektmanager-Komponenten zugängliches Ereignis generiert, das insbesondere den verbleibenden Komponenten mitteilt, ob eine Objektmanager-Komponente "prozeßführend" oder "nicht-prozeßführend" ist bei redundanter Ausführung der jeweiligen Komponente.

Nach dem Ausfall der Komponente 10a erfolgt der Zustandsübergang der Objektmanager-Komponente von "nicht-prozeßführend" nach "prozeßführend" der Komponente 10b selbsttätig. Hierbei kann es weiter vorgesehen sein, daß zum Aufdaten von Objektmanagern auf wiederanlaufenden redundanten Objektmanager-Komponenten der prozeßführende Server auf Auftrag ein konsistentes Abbild seiner Prozeßdaten erstellt und zum aufrufenden Client, hier der Server der ausgefallenen Objektmanager-Komponente 10a, überträgt. Um den Redundanz-Zustand einer Objektmanager-Komponente für die übrigen Komponenten zugänglich zu machen, ist es vorgesehen, daß jede Objektmanager-Komponente 4 bis 16 oder jeder Objektmanager in dem entsprechenden Server-Hauptteil 38 eine Schnittstelle aufweist, die eine Änderung des Redundanz-Zustandes der jeweils anderen Objektmanager-Komponenten oder Objektmanager erfaßt.

Insbesondere für die Handhabung einer sicheren Datenübertragung von redundant ausgeführten Objektmanager-Komponenten ist die Infrastruktur 2 derart ausgestaltet, daß die Übermittlung eines datenlesenden Auftrages selbsttätig an den prozeßführenden Server erfolgt. Hierzu dient beispielsweise der Eintrag in der vorstehend genannten Schnittstelle bezüglich des Zustands einer Objektmanager-Komponente oder eines Objektmanagers. Gleichzeitig sorgt die Infrastruktur 2 dafür, daß die Übermittlung eines datenschreibenden Auftrages an alle zueinander redundanten Objektmanager-Komponenten oder Objektmanager erfolgt, so daß der nicht prozeßführende Teil jederzeit in der Lage ist, die Prozeßführung zu übernehmen.

Auch der logische Ring zur Überwachung der Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 schließt sich bei dem Ausfall der Objektmanager-Komponente 10a selbsttätig, weil die Objektmanager-Komponenten 4 und 12a, 12b automatisch auf die redundante Objektmanager-Komponente 10b umschalten, die ihren Zustand von "nicht-prozeßführend" nach "prozeßführend" geändert hat, wie dies die Pfeile 46, 48 symbolisieren.

In Fig. 5 ist nochmals der logische Ring zur Überwachung der Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 schematisch dargestellt. Hierbei soll deutlich gemacht werden, daß die Überwachung in zwei Überwachungsebenen erfolgt. In der ersten Überwachungsebene überwachen sich die Objektmanager-Komponenten 4 bis 16 selbsttätig im gemäß Fig. 3 beschriebenen Ring. Dies ist in Fig. 5 durch die Pfeilverbindungen von Objektmanager-Komponente zu Objektmanager-Komponente

symbolisiert.

An der hier ausgewählten Objektmanager-Komponente 14 ist die zweite Überwachungsebene schematisch dargestellt. Innerhalb einer Objektmanager-Komponente werden zyklisch wiederkehrend die Zustände der einzelnen lokal installierten Objektmanager, hier der redundant ausgeführte Protokollverwalter 24a, 24b und die Datenbank 28 für Beschreibungsdaten, überwacht. Auf diese Weise ist eine Entkopplung der Überwachungsprozesse für Objektmanager-Komponenten und Objektmanager erreicht, so daß beispielsweise nach dem Ausfall eines einzelnen Objektmanagers nicht die gesamte Objektmanager-Komponente als ausgefallen gemeldet werden muß.

#### Patentansprüche

1. Infrastruktur (2) für ein System (18) von verteilten Objektmanager-Komponenten (4 bis 16), insbesondere für ein Leitsystem einer Kraftwerksanlage, mit einer Anzahl von Objektmanager-Komponenten (4 bis 16), die jeweils mindestens einen Objektmanager (20 bis 30) ausführen, wobei die Kommunikation in einer Weise erfolgt, daß jedes Objekt ein internes Kennzeichen und einen Ausprägungstyp umfaßt, anhand deren der Objektmanager (20 bis 30) ermittelbar ist, der dieses Objekt verwaltet.
2. Infrastruktur (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine von einem Server gesteuerte, diskontinuierliche Kommunikation vorgesehen ist.
3. Infrastruktur (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine von einem Client gesteuerte, kontinuierliche Kommunikation vorgesehen ist.
4. Infrastruktur (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine assoziative Adressierung vorgesehen ist.
5. Infrastruktur (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß bei vorliegendem Kommunikationsauftrag eines Klienten alle daran beteiligten Server zur Datenausgabe aufgefordert sind.
6. Infrastruktur (2) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine Synchronisationsaufforderung an alle beteiligten Server ergeht.
7. Infrastruktur (2) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Meldung des Vollzugs der Synchronisation an den Client erst dann ergeht, wenn die Bereitschaft zur Datenausgabe aller verfügbaren Server vorliegt.
8. Infrastruktur (2) nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine Wiederanmeldung eines noch anstehenden Auftrages bei einem wiederverfügbar gewordenen Servers vorgesehen ist.
9. Infrastruktur (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Kommunikationsauftrag bezüglich seiner Parameterversorgung überprüfbar ist und der Auftrag bei fehlerhafter Parameterversorgung unter Angabe eines Fehlercodes abhienbar ist.
10. Infrastruktur (2) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das dynamische Verhalten der Erledigung eines Kommunikationsauftrages nachvollziehbar und verifizierbar ist.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



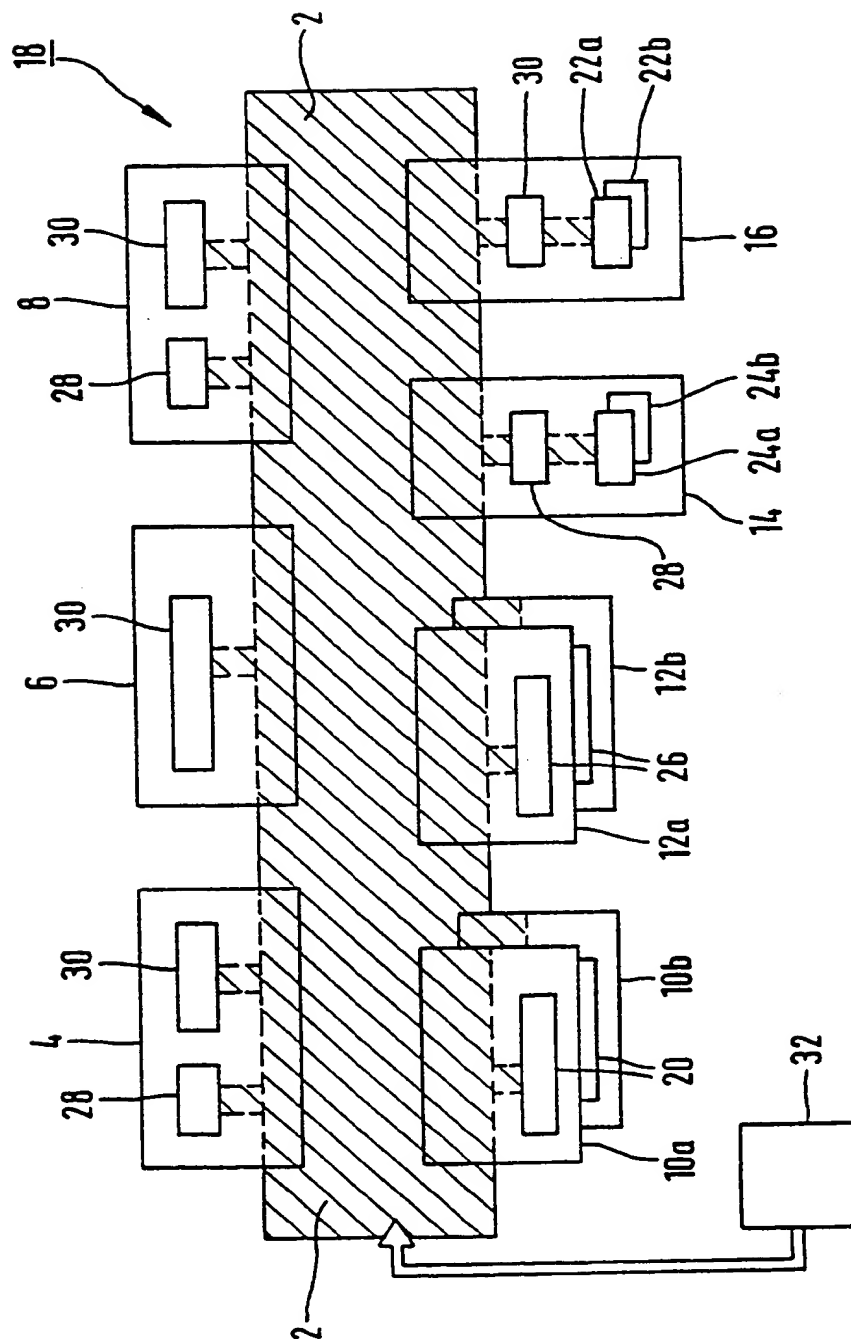


FIG 1



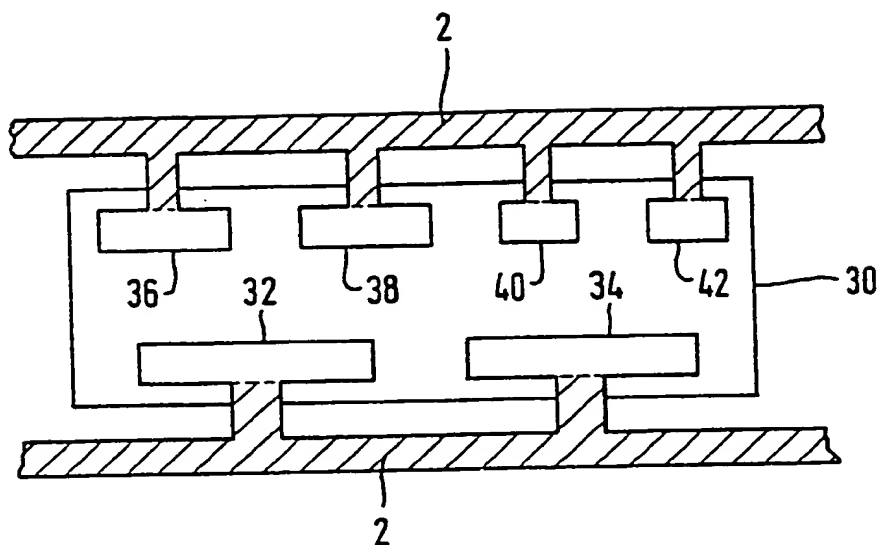


FIG 2

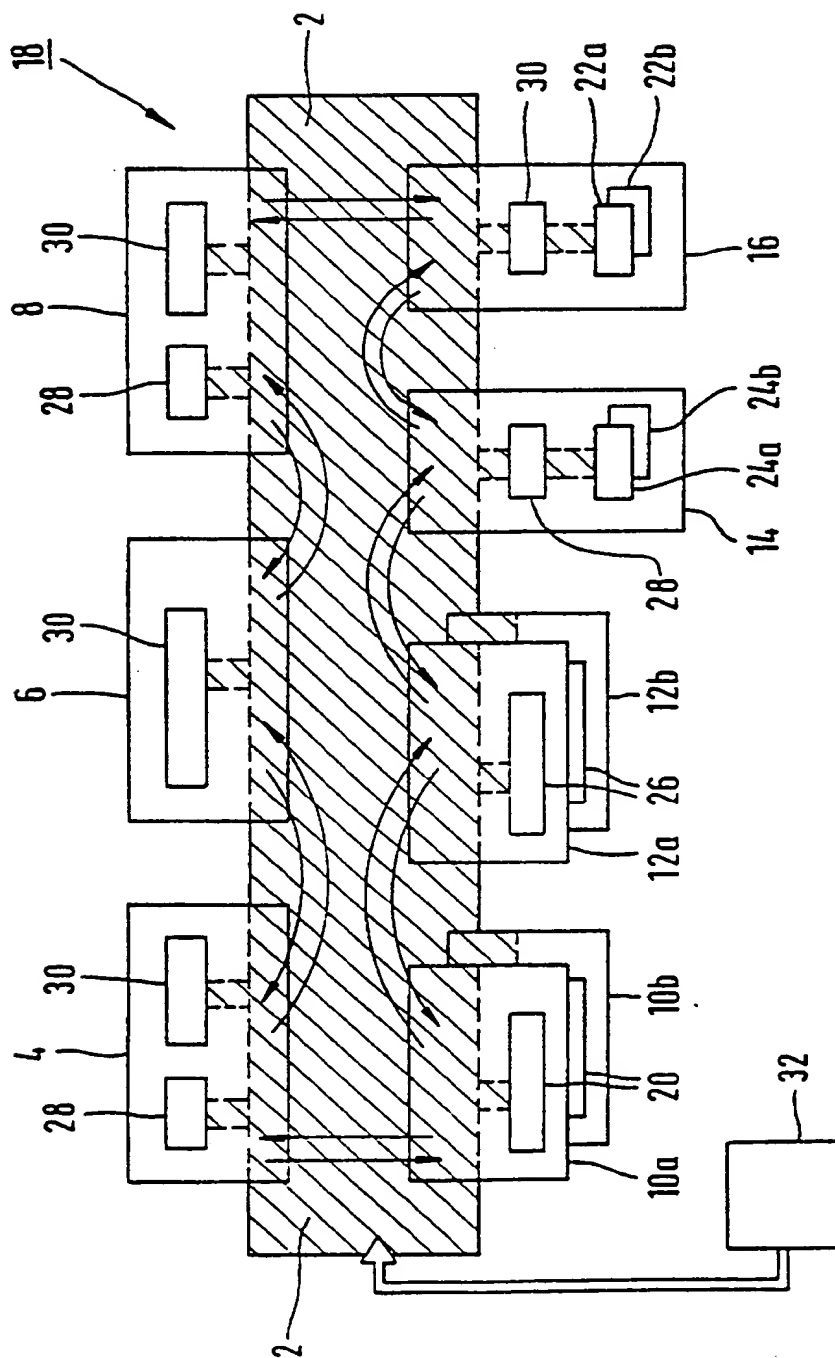


FIG 3


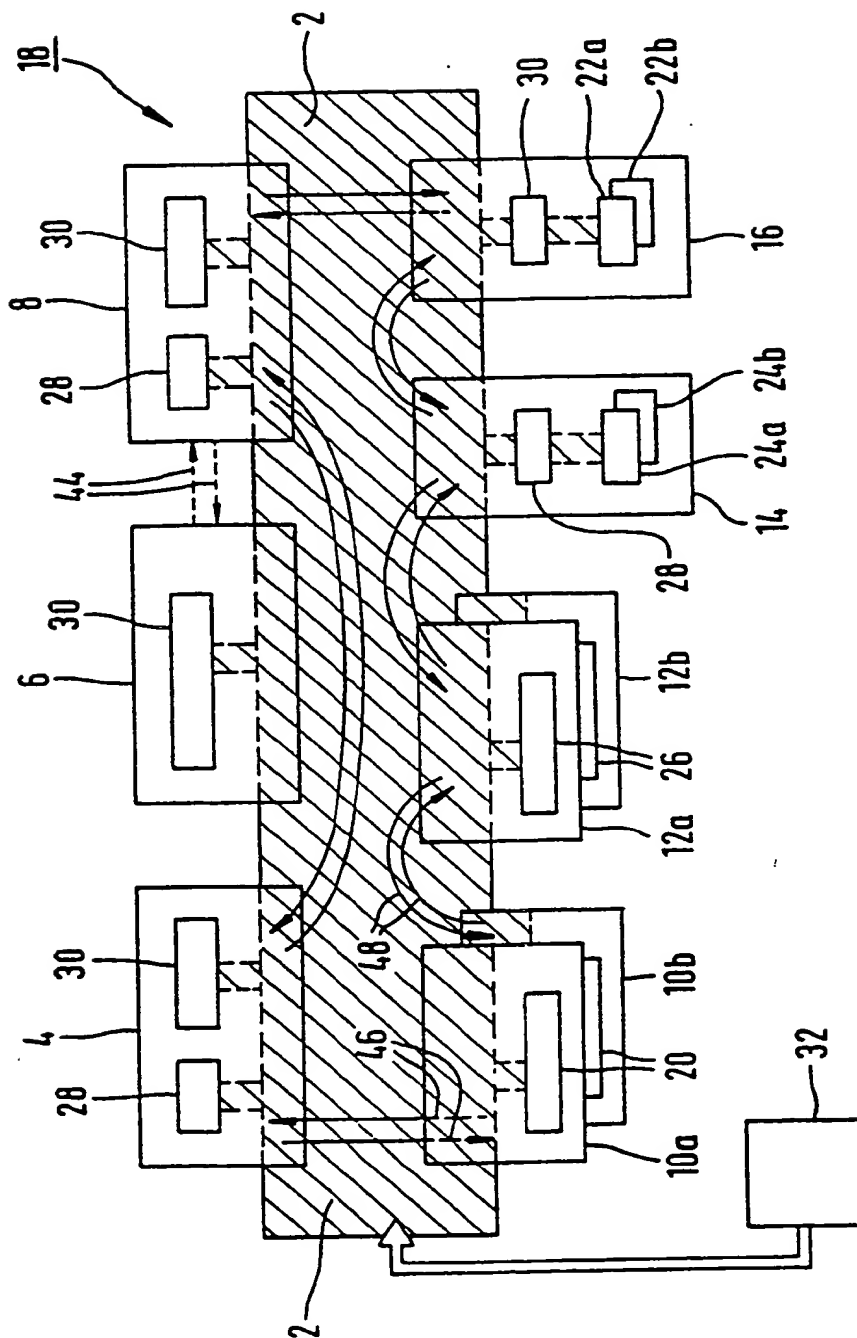


FIG 4

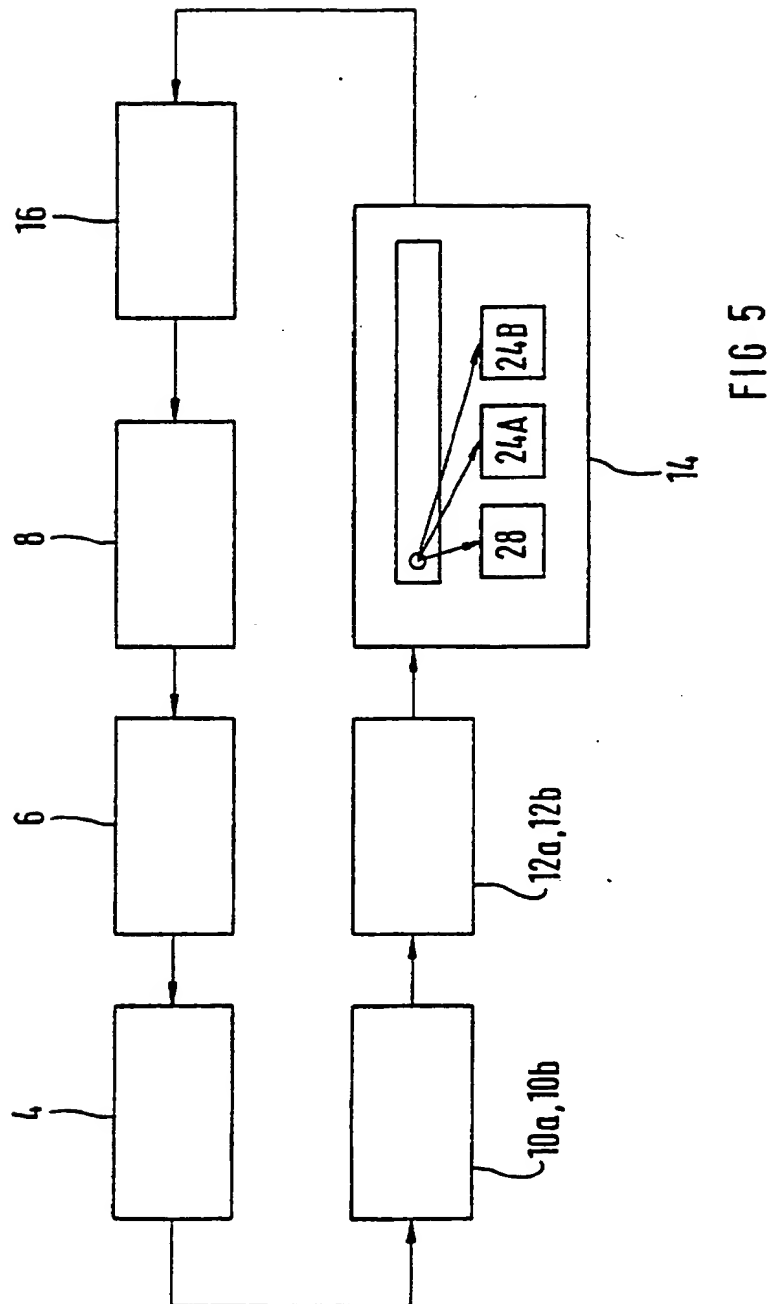

1/9/1

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI  
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011057192      \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1997-035117/ 199704

XRPX Acc No: N97-029501

Infrastructure for distributed object manager component control system -  
has object managers of respective object manager components supplied with  
object internal identification and maker type for management development

Patent Assignee: SIEMENS AG (SIEI )

Inventor: FRITZ P; GLASER M; WALZ H

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 19520745	A1	19961212	DE 1020745	A	19950607	199704 B
DE 19520745	C2	19990930	DE 1020745	A	19950607	199944

Priority Applications (No Type Date): DE 1020745 A 19950607

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
DE 19520745	A1	11		G05B-015/00	
DE 19520745	C2			G05B-015/00	

Abstract (Basic): DE 19520745 A

The infrastructure (2) has a number of distributed object manager components (4-16), each with at least one object manager (30). Each object is assigned an internal identification and a make type, used by the object manager (20-30) in the object management.

Pref. a discontinuous communication system controlled by a server is used for communication within the distributed control system having a number of monitoring devices and associated processing units at distributed monitoring points.

USE/ADVANTAGE - For complex control of power generation plant.  
Eliminates need for address register.

Dwg.1/5

Title Terms: DISTRIBUTE; OBJECT; MANAGE; COMPONENT; CONTROL; SYSTEM; OBJECT  
; RESPECTIVE; OBJECT; MANAGE; COMPONENT; SUPPLY; OBJECT; INTERNAL;  
IDENTIFY; MAKER; TYPE; MANAGEMENT; DEVELOP

Derwent Class: T01; T06; X12

International Patent Class (Main): G05B-015/00

International Patent Class (Additional): G05B-023/00; G06F-019/00;

H02J-013/00

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): T01-F07; T01-J07B; T01-M02A; X12-H03

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**